



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立大學(天母校區)

報告編號：1120707-01

委託業別：學校

報告日期：112.07.14

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他\_\_\_\_\_

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年07月07日09:23~10:12

採樣行程代碼：HSDW23070059

收樣時間：112年07月07日11:30

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：07/07 18:30~07/08 16:30

採樣地址：台北市士林區忠誠路二段101號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1120707-0263	科資大樓一樓茶水間(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0264	行政大樓一樓警衛室內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0265	行政大樓一樓健康中心內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0266	行政大樓B <sub>1</sub> 重訓室外(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0267	行政大樓B <sub>1</sub> 重訓室外(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0268	鴻坦樓B <sub>1</sub> 東北側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0269	鴻坦樓B <sub>2</sub> 重訓室內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0270	鴻坦樓八樓東北側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0271	鴻坦樓六樓東北側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0272	鴻坦樓五樓東北側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 0 1

陳慶洲

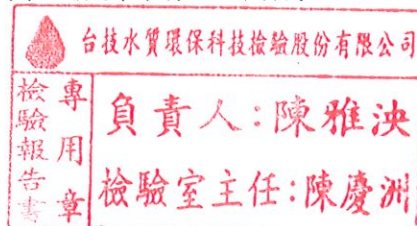

頁次 (01/03)

實施日期:1100401 版次:2.0  
表格編號:WD61A





# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立大學(天母校區)

報告編號：1120707-01

委託業別：學校

報告日期：112.07.14

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他\_\_\_\_\_

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年07月07日09:23~10:12

採樣行程代碼：HSDW23070059

收樣時間：112年07月07日11:30

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：07/07 18:30~07/08 16:30

採樣地址：台北市士林區忠誠路二段101號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1120707-0273	鴻坦樓四樓東北側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0274	鴻坦樓三樓東北側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0275	鴻坦樓二樓東北側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0276	行政大樓九樓走廊(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0277	行政大樓九樓走廊(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0278	行政大樓十二樓走廊(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0279	行政大樓十二樓走廊(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0280	行政大樓十一樓走廊(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0281	行政大樓十一樓走廊(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0282	行政大樓十樓走廊(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 01 陳慶洲

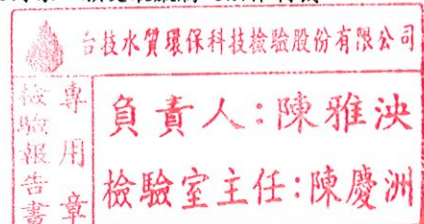

頁次 (02/03)

實施日期:1100401 版次:2.0  
表格編號:WD61A





# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立大學(天母校區)

報告編號：1120707-01

委託業別：學校

報告日期：112.07.14

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他\_\_\_\_\_

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年07月07日09:23~10:12

採樣行程代碼：HSDW23070059

收樣時間：112年07月07日11:30

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：07/07 18:30~07/08 16:30

採樣地址：台北市士林區忠誠路二段101號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1120707-0283	行政大樓十樓走廊(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0284	詩欣館一樓西北側(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120707-0285	詩欣館B <sub>1</sub> 西北側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

HSI-01 陳慶洲

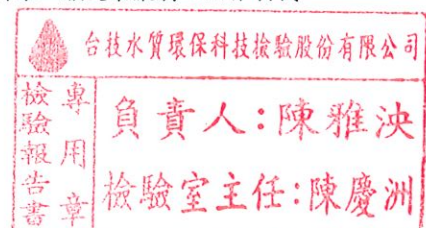

頁次 (03/03)

實施日期:1100401 版次:2.0  
表格編號:WD61A